

◆ 안전운용상 권고사항 - A아파트

- ◆ ITEM : 발전기 냉각수 오버플로우 호스 아래 받침통 비치



발전기 냉각수 오버플로우 호스 사진

☞ 발전기 가동시, 냉각수가 바닥으로 흘러내리는걸 방지하여 주시기 바랍니다.


- ◆ ITEM : 발전기 히터 이음부분 누유중



발전기히터가 누유중인 모습

☞ 관리과장님 동행점검 하에, 히터 사용은 정지 시킴

◆ ITEM : 정기검사 대비 발전기 소모품 교체 필요

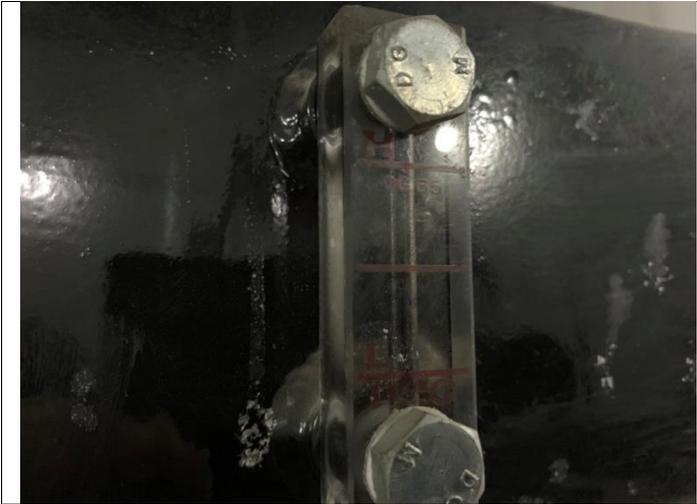

발전기 냉각수 부족한 모습

☞ 비상발전기 관리가 제대로 되지 않을 경우, 사용 연한이 짧아지고 차후 수리 비용이 많이 증가할 수 있음. 발전기 소모품을 교체하여 주시기 바랍니다.

◆ 소모품 교체 권고 내용

- ② 냉각수 및 엔진오일
- ③ 오일필터, 연료필터, 에어크리너(일반적으로 발전기 소모품 교체시 같이 교체해주어야 함)
- ④ 누유되는 부분의 부속(호스, 니플 등)